



水道だより

NO.9
平成25年
(2013年)
12月発行

給水人口：155,250人 給水戸数：61,918戸 (平成25年11月1日現在)

平成25年度久喜市水道事業災害訓練を実施しました！



マスコットキャラクター「みず坊」



写真の給水車は、1,700リットルの水道水を給水できます。

また、吉羽・本町・森下・佐間・鷺宮・八甫の各浄水場には、緊急時用の給水装置も設置されています。



非常用貯水槽の操作確認をしました。写真は、鷺宮西中学校に設置された非常用貯水槽です。

※非常用貯水槽とはふだんは水槽の中を水道水が流れていますが、緊急時には飲料水や消防用水として使用することができる施設です。



緊急時、電話や携帯電話等の通信網が途絶えた場合に備えて、無線機の操作訓練をしています。

10月26日(土)台風27号の影響が残る中、水道事業災害訓練を行いました！

当日は、災害対応マニュアルに基づき、無線機・給水車・非常用貯水槽などの操作訓練を行い、危機管理に対する意識を深めました。



平成24年度決算について



■収益的収支

収入総額 38億 999万6千円
 支出総額 30億6,149万9千円


経費の節減と事務事業の効率化に努めた結果、7億4,849万7千円の利益を計上することができました。この利益は、今後、水道施設の更新等のための費用に充てさせていただきます。

収益的収入は

- ①水道水を供給することにより、お客さまが支払う水道料金
- ②水道を新たに使用する時の加入金・設計審査手数料等の受託工事収益 など

収益的支出は

- ①県から水道水を購入する費用
- ②光熱水費・事務費・修繕費等の維持管理費用
- ③水道管の補修・移設に係る費用（受託工事費） など

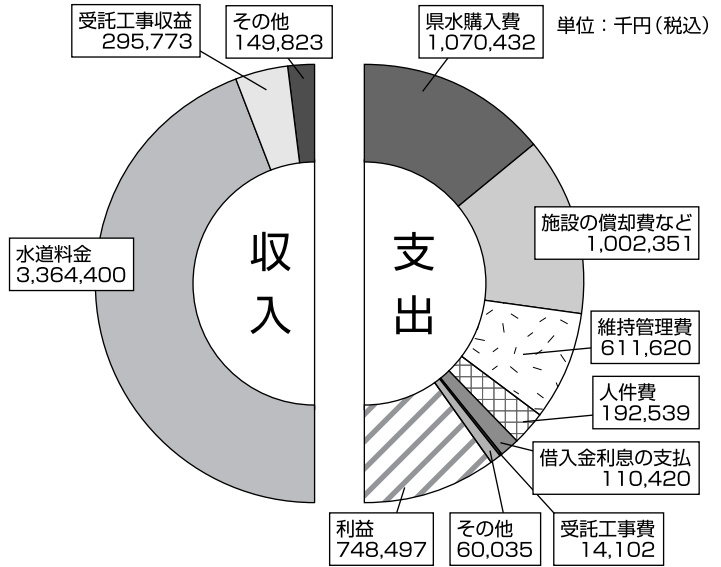

平成24年度水道事業会計決算は、平成25年久喜市議会9月定例会で認定されました。



■資本的収支

収入総額 1億9,396万6千円
 支出総額 14億6,711万4千円


施設の耐震対策を重視し、補強連絡管布設などの耐震化工事を重点的に行いました。なお、支出に対する不足額12億7,314万8千円については、収益的収支の純利益を積み立てていたお金や、施設の減価償却費などで補てんしました。

資本的収入は

- ①高い利率を低くするための借換債
- ②他企業からの配水管布設工事等に係る負担金 など

資本的支出は

- ①施設の改修や、配水管布設替工事などにかかる費用
- ②国などからの借入金を返済するための費用 など

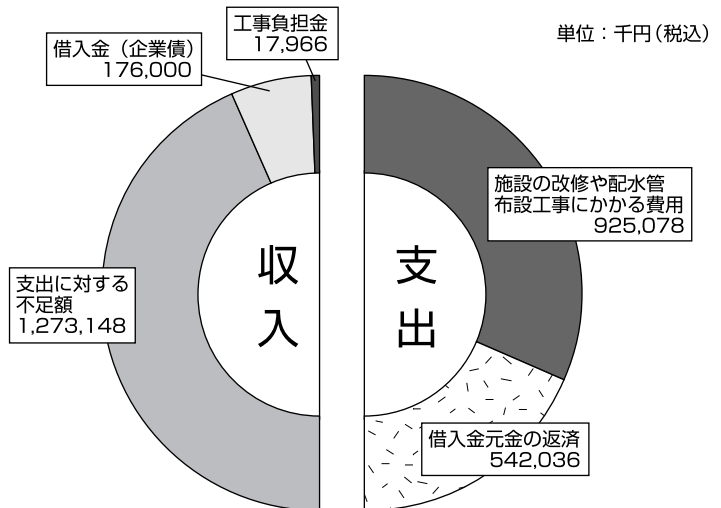



みなさまに 安心・安全な水をお届けするために 水質検査を実施しています！



市内浄水場の水質検査結果は、検査した全項目において、水道法の水質基準に適合しています。
ここでは主な内容について掲載しております。なお、すべての検査結果につきましては、市ホームページ（トップページ＞暮らし＞上水道＞水質検査結果）をご覧ください。

分類	項目	基準値	吉羽浄水場	本町浄水場	森下浄水場	佐間浄水場	鷺宮浄水場	八甫浄水場
健康に関する項目	一般細菌	100個/1ml以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
生活利用上必要とされる項目	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	24.5	17.9	41.0	18.0	20.8	17.8
	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	1.0	1.0	1.4	1.2	0.9	1.0
	PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3	7.2	7.7	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.6	0.5未満
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(平成25年8月検査)

市内における、水道水中の放射性物質は不検出です！

市では、深井戸から取水している吉羽浄水場（久喜地区）、森下浄水場（菖蒲地区）、鷺宮浄水場（鷺宮地区）の給水栓（蛇口）から採水した水を月1回検査しています。

また、本町浄水場（久喜地区）、佐間浄水場（栗橋地区）、八甫浄水場（鷺宮地区）については、すべての水を埼玉県企業局行田浄水場より受水しており、測定の結果は、「不検出」です。（測定結果は埼玉県ホームページをご覧ください。）

※埼玉県ホームページアドレス <http://www.pref.saitama.lg.jp/>

（トップページ＞組織でさがす＞水道管理課＞埼玉県営水道における放射性物質検出結果について）



《直近の水道水中の放射性物質濃度測定結果》

測定単位：Bq(ベクレル) /kg(キログラム)

採水場所	採水日	放射性セシウム		放射性ヨウ素
		セシウム134	セシウム137	ヨウ素131
吉羽浄水場 (久喜地区)	平成25年11月19日	不検出	不検出	不検出
森下浄水場 (菖蒲地区)	平成25年11月19日	不検出	不検出	不検出
鷺宮浄水場 (鷺宮地区)	平成25年11月19日	不検出	不検出	不検出

※管理目標値…放射性セシウム（セシウム134及び137の合計） 10ベクレル/キログラム
ヨウ素は参考値として測定しています。

※過去の検査結果は久喜市ホームページ（トップページ＞暮らし＞上水道＞久喜市の水道水の安全性について）に掲載しています。

ご存知ですか！便利ですよ

引越しのとき、複数の事業者（電気・電話・NHK・水道など）にそれぞれ連絡をとるのがとても面倒…。そんなこと考えたことはありませんか？

引越れんらく帳を利用すれば、お客様の氏名・住所・連絡先など事業者に連絡する移転情報が1回の入力だけでOK！引越し手続きを簡単便利にサポートしてくれます。インターネットだから24時間利用できて、しかも無料です。

詳しくは、『東京電力の引越れんらく帳』のホームページをご覧ください。

<http://www.hikkoshi-line.jp/>



※メーターボックスの上には、物などを置かないよう、ご協力ください。



安全でおいしい久喜の水

【販売価格】 1本(500ミリリットル) 100円(税込)

【販売場所】 水道業務課(鷺宮総合支所内)
久喜総合文化会館(ロビー内)
自動販売機・喫茶室Kホール)
杉乃家 有限会社飛高酒店
株式会社きのえね パン工房
HIRO 久喜農産物直売所
『久喜キラリ直売館』

ぜひご賞味ください！

有料広告を募集しています！

水道だよりは、年2回、市内の約59,000戸に配布します。

広告枠の大きさは縦4cm×横9cmです。

この機会に、ぜひ、会社や商店の宣伝にご利用ください。

詳細については、水道業務課 庶務係までお問い合わせください。

発行年月日	平成25年12月15日	編集・発行元	久喜市上下水道部水道業務課
住所	〒340-0295	久喜市鷺宮6丁目1番1号(鷺宮総合支所)	
TEL	0480-58-1111(代表)		
FAX	0480-58-1401		
Eメール	suido-gyomu@city.kuki.lg.jp		
HPアドレス	http://www.city.kuki.lg.jp		

この広報紙は59,900部作成し、1部当たりの単価は約3.2円です。